
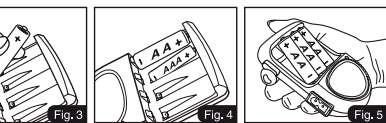


# 2 Hrs\* with Battery Ejector

## GP PowerBank® H500

### Instruction Manual

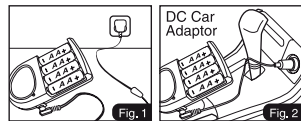

#### Charging Time\*


GP NiMH	Size	Capacity (mAh / series)	Charging Time (mins)	
			AA	AAA
	AA	2100 series ~ 2600 series (min.2000mAh) ~ (min.2600mAh)	110	~ 285
	AAA	850 series ~ 1000 series (min.850mAh) ~ (min.930mAh)	115	~ 260

#### Specifications

Plug Type	Input	Output	Charging Current (mA)						Trickle Charge Current (mA)	
			AA		AAA		AA	AAA	AA	AAA
			1-2 pcs	3 pcs	4 pcs	1-2 pcs	3 pcs	4 pcs	1-4 pcs	1-4 pcs
GS BS	AC100-240V 50/60Hz	DC1.6V	1150	766	575	475	317	237.5	102.5	42.5
UL	AC100-120V 60Hz		1100	733	550	475	317	237.5	98	42.5

#### LED Indications (Refer to Fig. 6)

Condition	Indication
• Power connected	• Green power LED on
• GP NiMH battery inserted in charger and charging in progress	• Orange battery icon and charging icon slow pulsing
• Wrong / damaged battery inserted	• Orange battery icon and red warning icon fast blinking
• Full charge or trickle charge	• Orange battery icon solid on
• All batteries fully charged	• Green check mark icon on

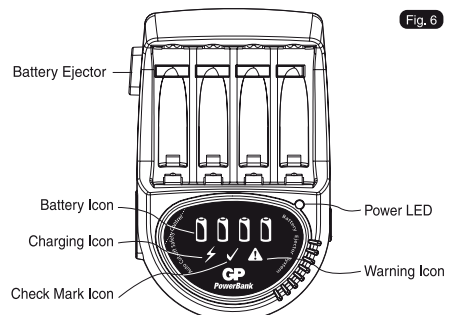

GPI International Ltd.  
Gold Peak Building, 8/F., 30 Kwai Wing Road,  
Kwai Chung, N.T., Hong Kong

#### Charger Features

- Compact charger with AC cord
- Charge 1 to 4 AA or AAA NiMH rechargeable batteries
- Equipped with 4 individual charging channels
- Termination methods:
  - Individual minus delta voltage (-dV)
  - Individual temperature sensor
  - Individual safety timer
- Over-temperature protection
- Primary and damaged batteries detection
- Easy check LED icons
- Battery ejector
- Safety guaranteed

Read the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference.

#### Charging Instructions

1. Charge 1 to 4 AA or AAA NiMH batteries in any combination. Each charging slot can only charge 1 battery (either AA or AAA).
2. Connect the provided AC cord with the charger and plug it into the power source. (Fig. 1) OR connect GP DC 12V car adaptor to the charger and plug it into the cigarette lighter jack. (Fig. 2) DC car adaptor is only included in select models.
3. Power LED will light up when power is connected.
4. Insert AA or AAA NiMH batteries into the charging slots according to the polarity indications (+/-). Different contact plates for AA and AAA NiMH batteries are set in the outer and inner part of the charging slots respectively. (Fig. 3) When inserting AAA batteries into the charging slots, slant the batteries to ensure smooth contact with the plates. (Fig. 4)
5. Battery icon and Charging Icon will pulse slowly when charging is in process.
6. If alkaline, carbon zinc, lithium, rechargeable alkaline or damaged batteries are mistakenly inserted into the charging slots, the corresponding Battery Icon and the Warning Icon will blink rapidly and the charger will stop charging. All other Battery Icons will turn off.
7. If the charger does not work properly, all Battery Icons and the Charging Icon will turn off. The Warning Icon and Power LED will blink. The charger will stop charging. The Check Mark Icon will be on when all batteries are fully charged.
8. Battery Icon will be solid on when battery is fully charged and in trickle charge mode.
9. Once charging is complete, unplug the charger from the power source and remove the batteries with the battery ejector. (Fig. 5)

For best performance and optimal safety, charge GP NiMH batteries with GP PowerBank.

#### Attention

1. It is normal for batteries to become hot during charging and they will gradually cool down to room temperature after being fully charged.
2. For best result, use GP PowerBank H500 at room temperature with good ventilation.
3. Charging time may vary based on different battery capacities. (Refer to the Charging Time Table)
4. Remove batteries from an electrical device if it will not be used for a long time.
5. If the performance of the batteries decreases substantially, it is time to replace the batteries.
6. The batteries should be removed from the charger before they are scrapped and disposed of properly.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent to avoid a hazard.

#### Caution

1. Charge GP Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries only.
2. Do not charge other types of batteries, such as alkaline, carbon zinc, lithium, rechargeable alkaline or any other unspecified batteries, as they may leak or burst, causing personal injury and damage.
3. Never use an extension cord or any attachment not recommended by GP, as this may lead to a risk of fire, electric shock or personal injury.
4. Unplug the charger from the outlet before attempting to clean or when not in use.
5. Do not short circuit batteries.
6. Do not wet, incinerate or disassemble the charger and batteries.
7. For indoor and dry location use only. Do not expose the charger to rain, snow or extreme conditions.

#### For charging conventional GP NiMH rechargeable batteries

1. For brand new batteries, 2 to 3 times of charging and usage cycles are required to optimize the batteries' performance.
2. If batteries are stored for more than one week, always recharge them before use.

#### For charging new generation NiMH rechargeable batteries (GP ReCyko\* batteries)

1. GP ReCyko\* batteries are pre-charged. No need to recharge prior to first use. Please recharge if the batteries cannot power up your devices.
2. GP ReCyko\* batteries come with good capacity retention. Remove the batteries and unplug the charger once the charging is complete. Do not leave batteries in the charger for extended periods. Always unplug the charger when it is not in use.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

GB

# 2 Hrs\* with Battery Ejector

## GP PowerBank® H500

### Uživatelská příručka



#### Doba nabíjení\*


GP NiMH	Velikost	Baterie (mAh / series)	Doba nabíjení (min.)	
			AA	AAA
	AA	2100 series ~ 2600 series (min.2000mAh) ~ (min.2600mAh)	110	~ 285
	AAA	850 series ~ 1000 series (min.850mAh) ~ (min.930mAh)	115	~ 260

#### Specifikace

Typ zástrčky	Vstup	Výstup	Nabíjecí proud (mA)						Udržovací nabíjecí proud (mA)	
			AA		AAA		AA	AAA	AA	AAA
			1-2 ks	3 ks	4 ks	1-2 ks	3 ks	4 ks	1-4 ks	1-4 ks
GS BS	AC100-240V 50/60Hz	DC1.6V	1150	766	575	475	317	237.5	102.5	42.5
UL	AC100-120V 60Hz		1100	733	550	475	317	237.5	98	42.5

#### LED indikátory (viz. obr.6)

Podmínka	Indikace
• Nabíječka zapojena do sítě	• Zelená síťová LED kontrolka svítí
• GP NiMH baterie vloženy do nabíječky a nabíjení probíhá	• Oranžová bateriová ikona a ikona nabíjení pulzují.
• Špatně / poškozené baterie vloženy do nabíječky	• Oranžová bateriová ikona a varovná ikona rychle blikají
• Baterie plně nabitá nebo průběh udržovacího nabíjení	• Oranžová bateriová ikona trvale svítí
• Všechny baterie plně nabitý	• Zelená kontrolní ikona svítí

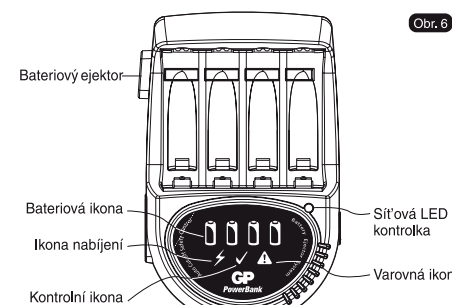

#### Charakteristika nabíječky

- Kompaktní síťová nabíječka s přípojovacím kabelem
- Nabíjí 1 až 4 NiMH nabíjecí baterie velikosti AA nebo AAA
- 4 individuální nabíjecí kanály
- Metody ukončení nabíjení:
  - individuální minus delta napětí (-dV)
  - individuální teplotní senzor
  - individuální bezpečnostní časovač
- Ochrana proti přehřátí
- Zjištění primárních a vadných článků
- Snadná kontrola pomocí LED ikon
- Bateriový ejektor
- Bezpečnost garantována

CZ

Přečtěte tuto uživatelskou příručku pečlivě před použitím výrobku. Příručku uschovejte pro případ použití v budoucnosti.

#### Instrukce pro nabíjení

1. Nabíjejte 1 až 4 baterie AA nebo AAA NiMH v jakýchkoli kombinacích. Každý nabíjecí kanál je určen pro nabíjení pouze jedné baterie (buď AA nebo AAA).
2. Spojte dodaný AC kabel s nabíječkou a zasuňte vidlici do zásuvky el. proudu (obr. 1). Alternativně spojte GP DC 12V adaptér s nabíječkou a zástrčku zasuňte do autozásuvky pro zapalovač (obr. 2). DC autoadaptér je součástí dodávky pouze u určitých modelů.
3. Síťová kontrolka (Power LED) se po připojení nabíječky do sítě rozsvítí.
4. Vložte AA nebo AAA NiMH baterie do nabíjecích kanálů podle vyznačené polaritu (+/-). Kontakty pro baterie vel. AA a AAA NiMH jsou umístěny ve vnější, respektive vnitřní části nabíjecích kanálů (obr. 3). Baterie vel. AAA při vkládání do nabíjecích kanálů mírně nakloňte, aby byl zajištěn hladký kontakt s kontaktními plošky (obr. 4).
5. Bateriová ikona a ikona nabíjení budou pomalu pulzovat v průběhu nabíjení.
6. Pokud budou do nabíjecích kanálů vloženy omylem alkalické, zink-uhlíkové, lithiové, dobíjecí alkalické nebo poškozené baterie, odpovídající bateriová a varovná ikona budou rychle blikat a nabíječka vypne nabíjecí proces. Všechny ostatní ikony zhasnou.
7. Pokud nabíječka nebude fungovat správně, všechny bateriové LED ikony a ikona nabíjení zhasnou. Varovná ikona a zelená síťová LED kontrolka budou blikat. Nabíječka zastaví proces nabíjení.
8. Bateriová ikona bude svítit nepřetržitě, jakmile bude baterie plně nabitá a nabíjení přejde do udržovacího režimu. Kontrolní (Check Mark) ikona se rozsvítí jakmile budou plně nabitý všechny baterie.
9. Jakmile je nabíjení ukončeno, odpojte nabíječku od zdroje a vyjměte baterie pomocí ejektoru (obr. 5).

Pro dosažení nejlepšího výkonu a optimální bezpečnosti nabíjejte v GP PowerBank pouze baterie GP NiMH.

#### Upozornění

1. Zahřátí baterií při nabíjení je normálním jevem. Po plném nabití baterie postupně vychladnou na pokojovou teplotu.
2. Pro dosažení nejlepšího výsledku používejte GP PowerBank H500 při pokojové teplotě v dobře větrávaných prostorách.
3. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na různých kapacitách baterií (viz. Tabulka doby nabíjení).
4. Vyjměte baterie z el. přístroje, pokud ho nebudete používat delší dobu.
5. Pokud se výkon baterií podstatně snižuje, je čas baterie vyměnit.
6. Po ukončení životnosti baterie řádným způsobem zlikvidujte.
7. Pokud je přírodní kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální kabel nebo soupravu dodávanou výrobcem nebo servisní organizací. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu.

#### Bezpečnostní pokyny

1. Nabíjejte pouze GP NiMH (niklmetalohydridové) baterie
2. Nikdy se nepokoušejte nabíjet jiné typy baterií jako alkalické, zink-uhlíkové, lithiové, dobíjecí alkalické nebo jiné nespecifikované typy baterií, což by mohlo způsobit vytečení baterie nebo explozi a poranění osob nebo materiální škody.
3. Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo jiné příslušenství, které není výslovně doporučeno GP. V opačném případě by mohlo dojít k požáru, úrazu el. proudem nebo poranění osob.
4. Odpojte nabíječku od zdroje proudu před jejím čištěním nebo není-li používána.
5. Baterie nezkratujte.
6. Baterie ani nabíječku nenamáčejte, nevzhazujte do ohně ani nerozebírejte.
7. Pouze pro vnitřní použití v suchém prostředí. Nabíječku nevystavujte dešti, sněhu ani jiným extrémním podmínkám.

#### Nabíjení klasických GP NiMH nabíjecích baterií

1. U zcela nových baterií je potřeba 2-3 cyklů (nabití/vybití) k optimalizaci výkonu baterií.
2. Pokud jsou baterie skladovány více než 1 týden, vždy je před použitím dobijte.

#### Nabíjení nové generace NiMH nabíjecích baterií (GP ReCyko\*)

1. GP ReCyko\* baterie jsou přednabitý z výroby a jsou ihned použitelné. Nepotřebují být nabíjeny před prvním použitím. Nabíjejte pouze v případě, že po vložení do el. zařízení nebude zařízení fungovat.
2. GP ReCyko\* baterie mají prodlouženou samovybití. Po nabití baterií, vyjměte baterie a odpojte nabíječku z el. sítě. Nenechávejte baterie v nabíječce po delší dobu, mohlo by docházet k přehřívání baterií. Vždy odpojte nabíječku z el. sítě, pokud jí nepoužíváte.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netřídní komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu.

2 Hrs\*  
with Battery Ejector

**GP PowerBank®**

**H500**

Užívateľská príručka

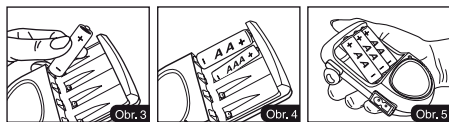

**Doba nabíjania\***


	Veľkosť	Capacity (mAh / series)	Doba nabíjania (min.)
GP NiMH	AA	2100 series ~ 2600 series (min.2000mAh) ~ (min.2600mAh)	110 ~ 285
	AAA	850 series ~ 1000 series (min.850mAh) ~ (min.930mAh)	115 ~ 260

**Špecifikácia**

Plug zástrčky	Vstup	Výstup	Nabíjaci prúd (mA)						Udržavací nabíjaci prúd (mA)	
			AA		AAA		AA	AAA	AA	AAA
GS BS	AC100-240V 50/60Hz	DC1.6V	1-2 ks	3 ks	4 ks	1-2 ks	3 ks	4 ks	1-4 ks	1-4 ks
UL	AC100-120V 60Hz		1100	733	550	475	317	237.5	102.5	42.5

**LED indikatory (viď obr. 6)**

Podmienka	Indikácia
• Nabíjačka zapojená do siete	• Zelená sieťová LED kontrolka svieti
• GP NiMH batérie vložené do nabíjačky a nabíjanie prebieha	• Oranžová batériová ikona a ikona nabíjania pulzujú.
• Chybné / poškodené batérie vložené do nabíjačky	• Oranžová batériová ikona a varovná ikona rýchlo blikajú
• Batéria plne nabitá alebo prebieh udržiavacieho nabíjania	• Oranžová batériová ikona trvale svieti
• Všetky batérie plne nabité	• Zelená kontrolná ikona svieti

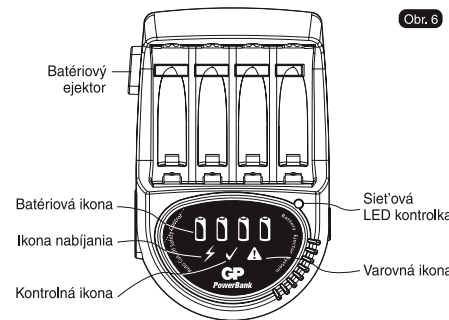

**Charakteristika nabíjačky**

- Kompaktná sieťová nabíjačka s pripájacím káblom
- Nabíja 1 až 4 NiMH nabíjacie batérie veľkosti AA alebo AAA
- 4 individuálne nabíjacie kanály
- Metódy ukončenia nabíjania pre každý kanál osobitne:
  - minus delta napätie (-ΔV)
  - teplotný senzor
  - bezpečnostný časovač
- Ochrana proti prehriatiu
- Detekcia primárnych a chybných článkov
- Jednoduchá kontrola pomocou LED ikon
- Batériový ejektor
- Bezpečnosť garantovaná

SK

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku. Príručku si uschovajte pre prípad použitia v budúcnosti.

**Inštrukcie pre nabíjanie**

1. Nabíjajte 1 až 4 batérie AA alebo AAA NiMH v akýchkoľvek kombináciách. Každý nabíjaci kanál je určený na nabíjanie iba jednej batérie (buď AA alebo AAA).
2. Spojte dodaný AC kábel s nabíjačkou a zasunúť ho do zásuvky el. prúdu (obr. 1). Alternatívne spojte GP DC 12 V adaptér s nabíjačkou a zasunúť do autozásuvky pre zapalovač (obr. 2). DC autoadaptér je súčasťou dodávky iba u určitých modelov.
3. Sieťová kontrolka (Power LED) sa po pripojení nabíjačky do siete rozsvieti.
4. Vložte AA alebo AAA NiMH batérie do nabíjajúcich kanálikov podľa vyznačenej polarität (+/-). Kontakty pre batérie veľ. AA a AAA NiMH sú umiestnené na vonkajšej, respektíve vnútornej časti nabíjajúcich kanálikov (obr. 3). Batérie veľ. AAA pri vkladaní do nabíjajúcich kanálikov mierne nakloňte, aby bol zaistený dokonale kontakt s kontaktnými plieskami (obr. 4).
5. Batériová ikona a ikona nabíjania budú v priebehu nabíjania pomaly pulzovať.
6. Pokiaľ budú do nabíjajúcich kanálikov omylom vložené alkalické, karbon-zinkové, litiové, dobíjacie alkalické alebo poškodené batérie, prísušná batériová a varovná ikona budú blikať rýchlo a nabíjačka vypne nabíjaci proces. Všetky ostatné ikony zhasnú.
7. Pokiaľ nabíjačka nebude fungovať správne, všetky batériové LED ikony a ikona nabíjania zhasnú. Varovná ikona a zelená sieťová LED kontrolka budú blikať. Nabíjačka zastaví proces nabíjania.
8. Batériová ikona bude svietiť nepretržite, keď bude batéria úplne nabitá a nabíjanie prejde do udržiavacieho režimu. Kontrolná (Check Mark) ikona sa rozsvieti, keď budú úplne nabité všetky batérie.
9. Keď je nabíjanie ukončené, odpojte nabíjačku od zdroja a pomocou ejektora batérie vyberte (obr. 5).

Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu a optimálnej bezpečnosti nabíjajte v GP PowerBank iba batérie GP NiMH.

**Upozornenie**

1. Zahriatie batérií pri nabíjaní je normálnym javom. Po plnom nabití batérie postupne vychladnú na izbovú teplotu.
2. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte GP PowerBank H500 pri izbovej teplote v dobre vetranych priestoroch.
3. Doba nabíjania sa môže líšiť v závislosti na rôznych kapacitách batérií (viď Tabuľka doby nabíjania).
4. Vyberte batérie z el. prístroja, pokiaľ ho nebudete používať dlhšiu dobu.
5. Pokiaľ sa výkon batérií podstatne znižuje, je čas batérie vymeniť.
6. Po ukončení životnosti batérie riadnym spôsobom zlikvidujte.
7. Pokiaľ je prvý nádobník poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo súpravu dodávanú výrobcom alebo servisnou organizáciou. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu.

**Bezpečnostné pokyny**

1. Nabíjajte iba GP NiMH (nikelmetalhydridové) batérie.
2. Nikdy sa nepokúšajte nabíjať iné typy batérií ako alkalické, zinkouhlíkové, litiové, dobíjacie alkalické alebo iné nespecifikované typy batérií, čo by mohlo spôsobiť vytečenie batérií alebo explóziu a poranenie osobé alebo materiálne škody.
3. Nikdy nepoužívajte predčízovacie šnúry alebo iné príslušenstvo, ktoré nie je výslovné doporučené GP. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu el. prúdom alebo poraneniu osob.
4. Odpojte nabíjačku od zdroja prúdu pred jej čistením alebo ak nie je používaná.
5. Batérie neskratujte.
6. Batérie ani nabíjačku nenamáčajte, nevhadzujte do ohňa ani nerozoberajte.
7. Iba pre vnútorné použitie v suchom prostredí. Nabíjačku nevystavujte dažďu, snehu ani iným extrémnym podmienkam.

**Nabíjanie klasických GP NiMH nabíjajúcich batérií**



1. U úplne nových batérií je potreba 2-3 cyklov (nabíjania / vybitia) k optimalizácii výkonu batérií.
2. Pokiaľ sú batérie skladované viac než 1 týždeň, vždy ich pred použitím dobite.

**Nabíjanie novej generácie NiMH nabíjajúcich batérií (GP ReCyko\*)**



1. GP ReCyko\* batérie sú pred nabitím z výroby a sú ihneď použiteľné. Nepotrebujú byť nabíjané pred prvým použitím. Nabíjajte iba v prípade, že po vložení do el. zariadenia nebude zariadenie fungovať.
2. GP ReCyko\* batérie majú potlačené samo vybitie. Po nabití batérií, vyberte batérie a odpojte nabíjačku z el. siete. Nenechajte batérie v nabíjačke po dlhšiu dobu, mohli by dochádzať k prebitiu batérií. Vždy odpojte nabíjačku z el. siete, pokiaľ ju nepoužívate.



Nevyhádzajte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče určené na skládanie odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie a pohodu.

2 Hrs\*  
with Battery Ejector

**GP PowerBank®**

**H500**

Instruction Manual

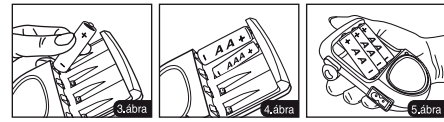

**Töltési Idő\***


	Méret	Akkumulátor (mAh / series)	Töltési Idő (perc)
GP NiMH	AA	2100 series ~ 2600 series (min.2000mAh) ~ (min.2600mAh)	110 ~ 285
	AAA	850 series ~ 1000 series (min.850mAh) ~ (min.930mAh)	115 ~ 260

**Specifikáció**

Csatlakozó Típus	Bemenő Feszültség	Kimenő Feszültség	Töltési Feszültség (mA)						Cseptöltési Feszültség (mA)	
			AA		AAA		AA	AAA		
GS BS	AC100-240V 50/60Hz	DC1.6V	1-2 db	3 db	4 db	1-2 db	3 db	4 db	1-4 db	1-4 db
UL	AC100-120V 60Hz		1100	733	550	475	317	237.5	102.5	42.5

**LED Visszajelzések (az 6. ábrára hivatkozva)**

Körülmény	Visszajelzés
• Csatlakoztatva az adapter	• Üzemkész LED zölden világít
• GP NiMH Akkumulátorok behelyezve a töltőbe, és töltésfolyamat fennáll	• A narancssárga „akkumulátor”, és a „töltés” ikon lassan pulzálva ég
• Rossz / sérült cella elhelyezése a készülékben	• A narancssárga „akkumulátor”, és a piros „figyelmeztetés” ikon gyorsan villog
• Töltésfolyamat vége, cseptöltés	• A narancssárga „akkumulátor” ikon halványan világít
• Az összes akkumulátor teljesen feltöltve	• „pipajelzés” ikon világít

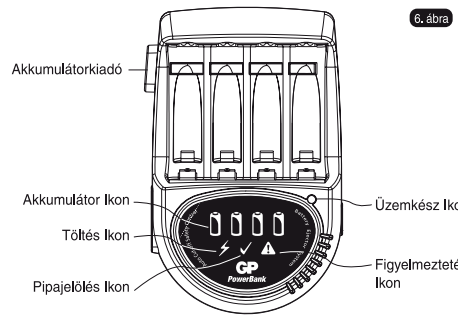

**Töltési tulajdonságai**

H

- Hálózati adapterrel csatlakoztatható
- 1-4 AA és AAA NiMH akkumulátor töltésére alkalmas
- 4 különálló töltési csatornával rendelkezik
- Biztonsági rendszerék
  - különböző Minusz Delta Feszültség elleni védelem (-ΔV)
  - különböző cella hőmérséklet szenzor
  - különböző biztonsági időkapcsoló
- Túlmelegedés elleni védelem
- Nem megfelelő cella típus, és sérült cella felismerés
- LED visszajelzés
- Akkumulátorkiadó
- Garantáltan biztonságos

Használat előtt alaposan olvassa el ezt a használati utasítást! A jövőbeni kérdések érdekében érdeklődjön meg a használati utasítást!

**Útmutató a töltő használatához**

1. 1-4 AA és AAA NiMH akkumulátor képes tölteni bármilyen összeállításban. A töltőhelyek egyszerre csak egy akkumulátor képes tölteni mindkét méret esetében.
2. Csatlakoztassa a GP AC adaptert a töltőhöz, és azt csatlakoztassa a hálózati kábelkötőbe (1. ábra), vagy csatlakoztassa a GP DC 12V adaptert a töltőhöz és azszervizelő csatlakozóhoz. (2. ábra) A DC kábel egyes modelleknek a csomag részét képezi.
3. Az üzemenkész jelző világítani fog, ha a készülék feszültség alatt áll.
4. A polarításra ügyelve, helyezze be a GP NiMH AA, vagy AAA akkumulátorokat a töltő csatornáiba! Az AA, illetve az AAA méretű akkumulátorokhoz tartozó csatlakozók a töltő csatornáik felső, illetve alsó részén találhatóak (3. ábra)! Ha AAA méretű akkumulátorokat helyez a készülékbe, akkor döntse meg a készüléket, hogy meggyőződjön az akkumulátorok és a csatlakozók helyes egymáshoz való illeszkedéséről (4. ábra)!
5. A töltés folyamat közben az „akkumulátor ikon”, és a „töltés ikon” lassan fog villogni.
6. Ha a töltésfolyamat megszakadt, vagy alkáli, Szén-cink, Litium, elemet, vagy haserült, zárt akkumulátor helyezzük a készülékbe, akkor „nem megfelelő cella”, illetve a „figyelmeztetés” ikon gyorsan fog villogni, a töltő automatikusan lekapcsol, így az összes akkumulátor ikon ki fog aludni.
7. Ha a töltő nem megfelelően működik, akkor az összes „akkumulátor” és a „töltés” ikon ki fog aludni, a „figyelmeztetés” és az „üzemkész” ikon villogni fog. A töltés automatikusan lekapcsol.
8. Az „akkumulátor” ikon a feltöltés fázis végeztével, illetve a cseptöltési folyamat alatt, halványan fog világítani. Ha az összes akkumulátor feltöltődött, akkor a „pipajelzés” ikon fog világítani.
9. Ha a töltés befejeződött, az akkumulátorkiadó segítségével vegye ki a töltőből az akkumulátorokat (5. ábra)!

A legnagyobb teljesítmény, és biztonság érdekében, csak GP NiMH akkumulátorokat használjon a GP PowerBank készülékkel!

**Figyelmeztetés!**

1. A töltésfolyamat alatt az akkumulátorok melegednek, és a töltés befejeztével szobahőmérsékletre hűlnék vissza.
2. A legjobb eredmény érdekében, a GP PowerBank H500 készüléket szobahőmérsékleten, jó szellőzés mellett használjuk!
3. A töltési idő, nagyan függ az akkumulátor kapacitásától. (Lásd: töltési idő táblázat)
4. Vegye ki az akkumulátorokat a készülékből, ha sokáig nem fogja használni azokat!
5. Ha az akkumulátorok teljesítménye érezhetően csökken, akkor azokat ajánlatos cserélni
6. A rossz akkumulátorokat távolítsa el a töltőből, és gondoskodjon azok megfelelő ártalmatlanításáról.
7. Ha a hálózati kábel megsérült, akkor ki kell cserélni a gyártó, vagy a forgalmazó által ajánlott kábelre.

**Figyelmezt!**

1. Csak GP NiMH akkumulátorokat használjon!
2. Ne töltsön más típusú energiahordozókat a készülékkel úgy, mint: alkáli, szén-cink, litium elemet, alkáli akkumulátor, vagy más olyan terméket, ami nem felel meg a leírásban szereplőknek, mert tűz és robbanás veszélyes, és személyi sérüléshez vezethet!
3. Ne használjon olyan kábelket, amit a GP nem nevezett jóvá, mert tűz, áramütés veszélyessé személyi sérülést eredményezhet!
4. Ha nem használja, vagy tisztítani szeretné a készüléket, mindig húzza ki a hálózati foglalatból!
5. Ne kesse rövidre az akkumulátorokat!
6. Ne érje nedvesség a töltőt, és az akkumulátorokat!
7. Belső, száraz helyen használja. Ne tegye ki a töltőt időjárás tényezőknél!

**Klasszikus GP NiMH feltöltő elemek töltése**



1. A vadonatúj elemeknek szükségük van 2-3 ciklusra (feltöltés/kisütés) a teljesítmény optimalizálásához.
2. Ha az elemeket több mint 1 hétig tárolja, használat előtt mindig töltse fel.

**Az NiMH újratölthető elemek új generációjának (GP ReCyko\*) töltése**



1. A GP ReCyko\* akkumulátorok már gyártás előtt vannak töltve és rögtön használhatóak. Az első használat előtt mindig szükségük feltöltésre. Csak abban az esetben töltsse fel őket, ha az elemeket behelyezi az elektromos berendezésbe és nem működnek.
2. A GP ReCyko\* akkumulátoroknál az önkisütés el van nyomva. A feltöltés után az akkumulátorokat vegye ki a töltőből és a töltőt húzza ki a hálózati kábelről. Az akkumulátorokat ne hagyja hosszabb ideig a töltőben, mert túltöltés következhet be. Mindig húzza ki a töltőt a hálózati kábelről, ha nem használja.

Nevyhádzajte akkumulátorokat és az üzemenkészen elektronikai eszközöket ne a háztartási személtgyűjtőbe dobja, mert ezzel veszélyezteti saját egészségét is. A szelektív hulladékgyűjtési rendszerre vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.